

松川最終処分場

産業廃棄物処理施設の維持管理情報の公開

対象期間 平成24年4月1日～

施設の種類	産業廃棄物最終処分場(管理型)
設置場所	福島県福島市松川町金沢字水ヶ作1
設置年月日	昭和61年11月8日
処理能力	埋立面積 16,077m ² 、埋立容量 173,909m ³
許可品目	鋳さい、ダスト、汚泥 (有害物質を含まない)

1. 産業廃棄物処分記録及び処分場残余埋立容量

当最終処分場は、平成19年5月30日付で埋立を完了しております。

2. 設備の維持管理記録

【令和 3年度】

擁壁等の 点検	年月日 異常の有無	2021/4/14 無し	2021/5/12 無し	2021/6/16 無し	2021/7/19 無し	2021/8/18 無し	2021/9/9 無し
遮水工等の 点検	年月日 異常の有無	2021/4/14 無し	2021/5/12 無し	2021/6/16 無し	2021/7/19 無し	2021/8/18 無し	2021/9/9 無し
調整池の 点検	年月日 異常の有無	2021/4/14 無し	2021/5/12 無し	2021/6/16 無し	2021/7/19 無し	2021/8/18 無し	2021/9/9 無し
浸出水処理施設 の点検	年月日 異常の有無	2021/4/14 無し	2021/5/12 無し	2021/6/16 無し	2021/7/19 無し	2021/8/18 無し	2021/9/9 無し
異常に対し必要な措置を 講じた年月日及びその内容 (異常のある場合)							

擁壁等の 点検	年月日 異常の有無	2021/10/20 無し	2021/11/11 無し	2021/12/8 無し	2022/1/26 無し	2022/2/9 無し	2022/3/9 無し
遮水工等の 点検	年月日 異常の有無	2021/10/20 無し	2021/11/11 無し	2021/12/8 無し	2022/1/26 無し	2022/2/9 無し	2022/3/9 無し
調整池の 点検	年月日 異常の有無	2021/10/20 無し	2021/11/11 無し	2021/12/8 無し	2022/1/26 無し	2022/2/9 無し	2022/3/9 無し
浸出水処理施設 の点検	年月日 異常の有無	2021/10/20 無し	2021/11/11 無し	2021/12/8 無し	2022/1/26 無し	2022/2/9 無し	2022/3/9 無し
異常に対し必要な措置を 講じた年月日及びその内容 (異常のある場合)							

2. 設備の維持管理記録

【令和 2年度】

擁壁等の 点検	年月日 異常の有無	2020/4/15 無し	2020/5/13 無し	2020/6/10 無し	2020/7/8 無し	2020/8/12 無し	2020/9/9 無し
遮水工等の 点検	年月日 異常の有無	2020/4/15 無し	2020/5/13 無し	2020/6/10 無し	2020/7/8 無し	2020/8/12 無し	2020/9/9 無し
調整池の 点検	年月日 異常の有無	2020/4/15 無し	2020/5/13 無し	2020/6/10 無し	2020/7/8 無し	2020/8/12 無し	2020/9/9 無し
浸出水処理施設 の点検	年月日 異常の有無	2020/4/15 無し	2020/5/13 無し	2020/6/10 無し	2020/7/8 無し	2020/8/12 無し	2020/9/9 無し
異常に対し必要な措置を 講じた年月日及びその内容 (異常のある場合)							

擁壁等の 点検	年月日 異常の有無	2020/10/21 無し	2020/11/11 無し	2020/12/9 無し	2021/1/20 無し	2021/2/12 無し	2021/3/10 無し
遮水工等の 点検	年月日 異常の有無	2020/10/21 無し	2020/11/11 無し	2020/12/9 無し	2021/1/20 無し	2021/2/12 無し	2021/3/10 無し
調整池の 点検	年月日 異常の有無	2020/10/21 無し	2020/11/11 無し	2020/12/9 無し	2021/1/20 無し	2021/2/12 無し	2021/3/10 無し
浸出水処理施設 の点検	年月日 異常の有無	2020/10/21 無し	2020/11/11 無し	2020/12/9 無し	2021/1/20 無し	2021/2/12 無し	2021/3/10 無し
異常に対し必要な措置を 講じた年月日及びその内容 (異常のある場合)							

2. 設備の維持管理記録

【平成31年度】

擁壁等の 点検	年月日 異常の有無	2019/4/10 無し	2019/5/15 無し	2019/6/12 無し	2019/7/10 無し	2019/8/21 無し	2019/9/11 無し
遮水工等の 点検	年月日 異常の有無	2019/4/10 無し	2019/5/15 無し	2019/6/12 無し	2019/7/10 無し	2019/8/21 無し	2019/9/11 無し
調整池の 点検	年月日 異常の有無	2019/4/10 無し	2019/5/15 無し	2019/6/12 無し	2019/7/10 無し	2019/8/21 無し	2019/9/11 無し
浸出水処理施設 の点検	年月日 異常の有無	2019/4/10 無し	2019/5/15 無し	2019/6/12 無し	2019/7/10 無し	2019/8/21 無し	2019/9/11 無し
異常に対し必要な措置を 講じた年月日及びその内容 (異常のある場合)							

擁壁等の 点検	年月日 異常の有無	2019/10/9 無し	2019/11/13 無し	2019/12/23 無し	2020/1/15 無し	2020/2/12 無し	2020/3/11 無し
遮水工等の 点検	年月日 異常の有無	2019/10/9 無し	2019/11/13 無し	2019/12/23 無し	2020/1/15 無し	2020/2/12 無し	2020/3/11 無し
調整池の 点検	年月日 異常の有無	2019/10/9 無し	2019/11/13 無し	2019/12/23 無し	2020/1/15 無し	2020/2/12 無し	2020/3/11 無し
浸出水処理施設 の点検	年月日 異常の有無	2019/10/9 無し	2019/11/13 無し	2019/12/23 無し	2020/1/15 無し	2020/2/12 無し	2020/3/11 無し
異常に対し必要な措置を 講じた年月日及びその内容 (異常のある場合)							

2. 設備の維持管理記録

【平成30年度】

擁壁等の 点検	年月日 異常の有無	2018/4/11 無し	2018/5/9 無し	2018/6/13 無し	2018/7/11 無し	2018/8/8 無し	2018/9/12 無し
遮水工等の 点検	年月日 異常の有無	2018/4/11 無し	2018/5/9 無し	2018/6/13 無し	2018/7/11 無し	2018/8/8 無し	2018/9/12 無し
調整池の 点検	年月日 異常の有無	2018/4/11 無し	2018/5/9 無し	2018/6/13 無し	2018/7/11 無し	2018/8/8 無し	2018/9/12 無し
浸出水処理施設 の点検	年月日 異常の有無	2018/4/11 無し	2018/5/9 無し	1986/11/8 無し	2018/7/11 無し	2018/8/8 無し	2018/9/12 無し
異常に対し必要な措置を 講じた年月日及びその内容 (異常のある場合)							

擁壁等の 点検	年月日 異常の有無	2018/10/10 無し	2018/11/6 無し	2018/12/12 無し	2019/1/9 無し	2019/2/13 無し	2019/3/13 無し
遮水工等の 点検	年月日 異常の有無	2018/10/10 無し	2018/11/6 無し	2018/12/12 無し	2019/1/9 無し	2019/2/13 無し	2019/3/13 無し
調整池の 点検	年月日 異常の有無	2018/10/10 無し	2018/11/6 無し	2018/12/12 無し	2019/1/9 無し	2019/2/13 無し	2019/3/13 無し
浸出水処理施設 の点検	年月日 異常の有無	2018/10/10 無し	2018/11/6 無し	2018/12/12 無し	2019/1/9 無し	2019/2/13 無し	2019/3/13 無し
異常に対し必要な措置を 講じた年月日及びその内容 (異常のある場合)							

2. 設備の維持管理記録

【平成29年度】

擁壁等の 点検	年月日 異常の有無	2017/4/12 無し	2017/5/10 無し	2017/6/14 無し	2017/7/12 無し	2017/8/9 無し	2017/9/13 無し
遮水工等の 点検	年月日 異常の有無	2017/4/12 無し	2017/5/10 無し	2017/6/14 無し	2017/7/12 無し	2017/8/9 無し	2017/9/13 無し
調整池の 点検	年月日 異常の有無	2017/4/12 無し	2017/5/10 無し	2017/6/14 無し	2017/7/12 無し	2017/8/9 無し	2017/9/13 無し
浸出水処理施設 の点検	年月日 異常の有無	2017/4/12 無し	2017/5/10 無し	2017/6/14 無し	2017/7/12 無し	2017/8/9 無し	2017/9/13 無し
異常に対し必要な措置を 講じた年月日及びその内容 (異常のある場合)							

擁壁等の 点検	年月日 異常の有無	2017/10/12 無し	2017/11/9 無し	2017/12/13 無し	2018/1/8 無し	2018/2/16 無し	2018/3/14 無し
遮水工等の 点検	年月日 異常の有無	2017/10/12 無し	2017/11/9 無し	2017/12/13 無し	2018/1/8 無し	2018/2/16 無し	2018/3/14 無し
調整池の 点検	年月日 異常の有無	2017/10/12 無し	2017/11/9 無し	2017/12/13 無し	2018/1/8 無し	2018/2/16 無し	2018/3/14 無し
浸出水処理施設 の点検	年月日 異常の有無	2017/10/12 無し	2017/11/9 無し	2017/12/13 無し	2018/1/8 無し	2018/2/16 無し	2018/3/14 無し
異常に対し必要な措置を 講じた年月日及びその内容 (異常のある場合)							

2. 設備の維持管理記録

【平成28年度】

擁壁等の 点検	年月日 異常の有無	2016/4/13 無し	2016/5/11 無し	2016/6/15 無し	2016/7/13 無し	2016/8/10 無し	2016/9/7 無し
遮水工等の 点検	年月日 異常の有無	2016/4/13 無し	2016/5/11 無し	2016/6/15 無し	2016/7/13 無し	2016/8/10 無し	2016/9/7 無し
調整池の 点検	年月日 異常の有無	2016/4/13 無し	2016/5/11 無し	2016/6/15 無し	2016/7/13 無し	2016/8/10 無し	2016/9/7 無し
浸出水処理施設 の点検	年月日 異常の有無	2016/4/13 無し	2016/5/11 無し	2016/6/15 無し	2016/7/13 無し	2016/8/10 無し	2016/9/7 無し
異常に対し必要な措置を 講じた年月日及びその内容 (異常のある場合)							

擁壁等の 点検	年月日 異常の有無	2016/10/14 無し	2016/11/9 無し	2016/12/14 無し	2017/1/11 無し	2017/2/7 無し	2017/3/15 無し
遮水工等の 点検	年月日 異常の有無	2016/10/14 無し	2016/11/9 無し	2016/12/14 無し	2017/1/11 無し	2017/2/7 無し	2017/3/15 無し
調整池の 点検	年月日 異常の有無	2016/10/14 無し	2016/11/9 無し	2016/12/14 無し	2017/1/11 無し	2017/2/7 無し	2017/3/15 無し
浸出水処理施設 の点検	年月日 異常の有無	2016/10/14 無し	2016/11/9 無し	2016/12/14 無し	2017/1/11 無し	2017/2/7 無し	2017/3/15 無し
異常に対し必要な措置を 講じた年月日及びその内容 (異常のある場合)							

2. 設備の維持管理記録

【平成27年度】

擁壁等の 点検	年月日 異常の有無	2015/4/8 無し	2015/5/13 無し	2015/6/10 無し	2015/7/8 無し	2015/8/12 無し	2015/9/9 無し
遮水工等の 点検	年月日 異常の有無	2015/4/8 無し	2015/5/13 無し	2015/6/10 無し	2015/7/8 無し	2015/8/12 無し	2015/9/9 無し
調整池の 点検	年月日 異常の有無	2015/4/8 無し	2015/5/13 無し	2015/6/10 無し	2015/7/8 無し	2015/8/12 無し	2015/9/9 無し
浸出水処理施設 の点検	年月日 異常の有無	2015/4/8 無し	2015/5/13 無し	2015/6/10 無し	2015/7/8 無し	2015/8/12 無し	2015/9/9 無し
異常に対し必要な措置を 講じた年月日及びその内容 (異常のある場合)							

擁壁等の 点検	年月日 異常の有無	2015/10/14 無し	2015/11/11 無し	2015/12/9 無し	2016/1/13 無し	2016/2/10 無し	2016/3/9 無し
遮水工等の 点検	年月日 異常の有無	2015/10/14 無し	2015/11/11 無し	2015/12/9 無し	2016/1/13 無し	2016/2/10 無し	2016/3/9 無し
調整池の 点検	年月日 異常の有無	2015/10/14 無し	2015/11/11 無し	2015/12/9 無し	2016/1/13 無し	2016/2/10 無し	2016/3/9 無し
浸出水処理施設 の点検	年月日 異常の有無	2015/10/14 無し	2015/11/11 無し	2015/12/9 無し	2016/1/13 無し	2016/2/10 無し	2016/3/9 無し
異常に対し必要な措置を 講じた年月日及びその内容 (異常のある場合)							

2. 設備の維持管理記録

【平成26年度】

擁壁等の 点検	年月日 異常の有無	2014/4/9 無し	2014/5/8 無し	2014/6/11 無し	2014/7/9 無し	2014/8/6 無し	2014/9/3 無し
遮水工等の 点検	年月日 異常の有無	2014/4/9 無し	2014/5/8 無し	2014/6/11 無し	2014/7/9 無し	2014/8/6 無し	2014/9/3 無し
調整池の 点検	年月日 異常の有無	2014/4/9 無し	2014/5/8 無し	2014/6/11 無し	2014/7/9 無し	2014/8/6 無し	2014/9/3 無し
浸出水処理施設 の点検	年月日 異常の有無	2014/4/9 無し	2014/5/8 無し	2014/6/11 無し	2014/7/9 無し	2014/8/6 無し	2014/9/3 無し
異常に対し必要な措置を 講じた年月日及びその内容 (異常のある場合)							

擁壁等の 点検	年月日 異常の有無	2014/10/8 無し	2014/11/5 無し	2014/12/9 無し	2015/1/14 無し	2015/2/9 無し	2015/3/11 無し
遮水工等の 点検	年月日 異常の有無	2014/10/8 無し	2014/11/5 無し	2014/12/9 無し	2015/1/14 無し	2015/2/9 無し	2015/3/11 無し
調整池の 点検	年月日 異常の有無	2014/10/8 無し	2014/11/5 無し	2014/12/9 無し	2015/1/14 無し	2015/2/9 無し	2015/3/11 無し
浸出水処理施設 の点検	年月日 異常の有無	2014/10/8 無し	2014/11/5 無し	2014/12/9 無し	2015/1/14 無し	2015/2/9 無し	2015/3/11 無し
異常に対し必要な措置を 講じた年月日及びその内容 (異常のある場合)							


2. 設備の維持管理記録

【平成25年度】

擁壁等の 点検	年月日 異常の有無	2013/4/10 無し	2013/5/8 無し	2013/6/12 無し	2013/7/10 無し	2013/8/21 無し	2013/9/11 無し
遮水工等の 点検	年月日 異常の有無	2013/4/10 無し	2013/5/8 無し	2013/6/12 無し	2013/7/10 無し	2013/8/21 無し	2013/9/11 無し
調整池の 点検	年月日 異常の有無	2013/4/10 無し	2013/5/8 無し	2013/6/12 無し	2013/7/10 無し	2013/8/21 無し	2013/9/11 無し
浸出水処理施設 の点検	年月日 異常の有無	2013/4/10 無し	2013/5/8 無し	2013/6/12 無し	2013/7/10 無し	2013/8/21 無し	2013/9/11 無し
異常に対し必要な措置を 講じた年月日及びその内容 (異常のある場合)							

擁壁等の 点検	年月日 異常の有無	2013/10/9 無し	2013/11/13 無し	2013/12/11 無し	2014/1/20 無し	2014/2/13 無し	2014/3/4 無し
遮水工等の 点検	年月日 異常の有無	2013/10/9 無し	2013/11/13 無し	2013/12/11 無し	2014/1/20 無し	2014/2/13 無し	2014/3/4 無し
調整池の 点検	年月日 異常の有無	2013/10/9 無し	2013/11/13 無し	2013/12/11 無し	2014/1/20 無し	2014/2/13 無し	2014/3/4 無し
浸出水処理施設 の点検	年月日 異常の有無	2013/10/9 無し	2013/11/13 無し	2013/12/11 無し	2014/1/20 無し	2014/2/13 無し	2014/3/4 無し
異常に対し必要な措置を 講じた年月日及びその内容 (異常のある場合)							

3. 試料採取地点

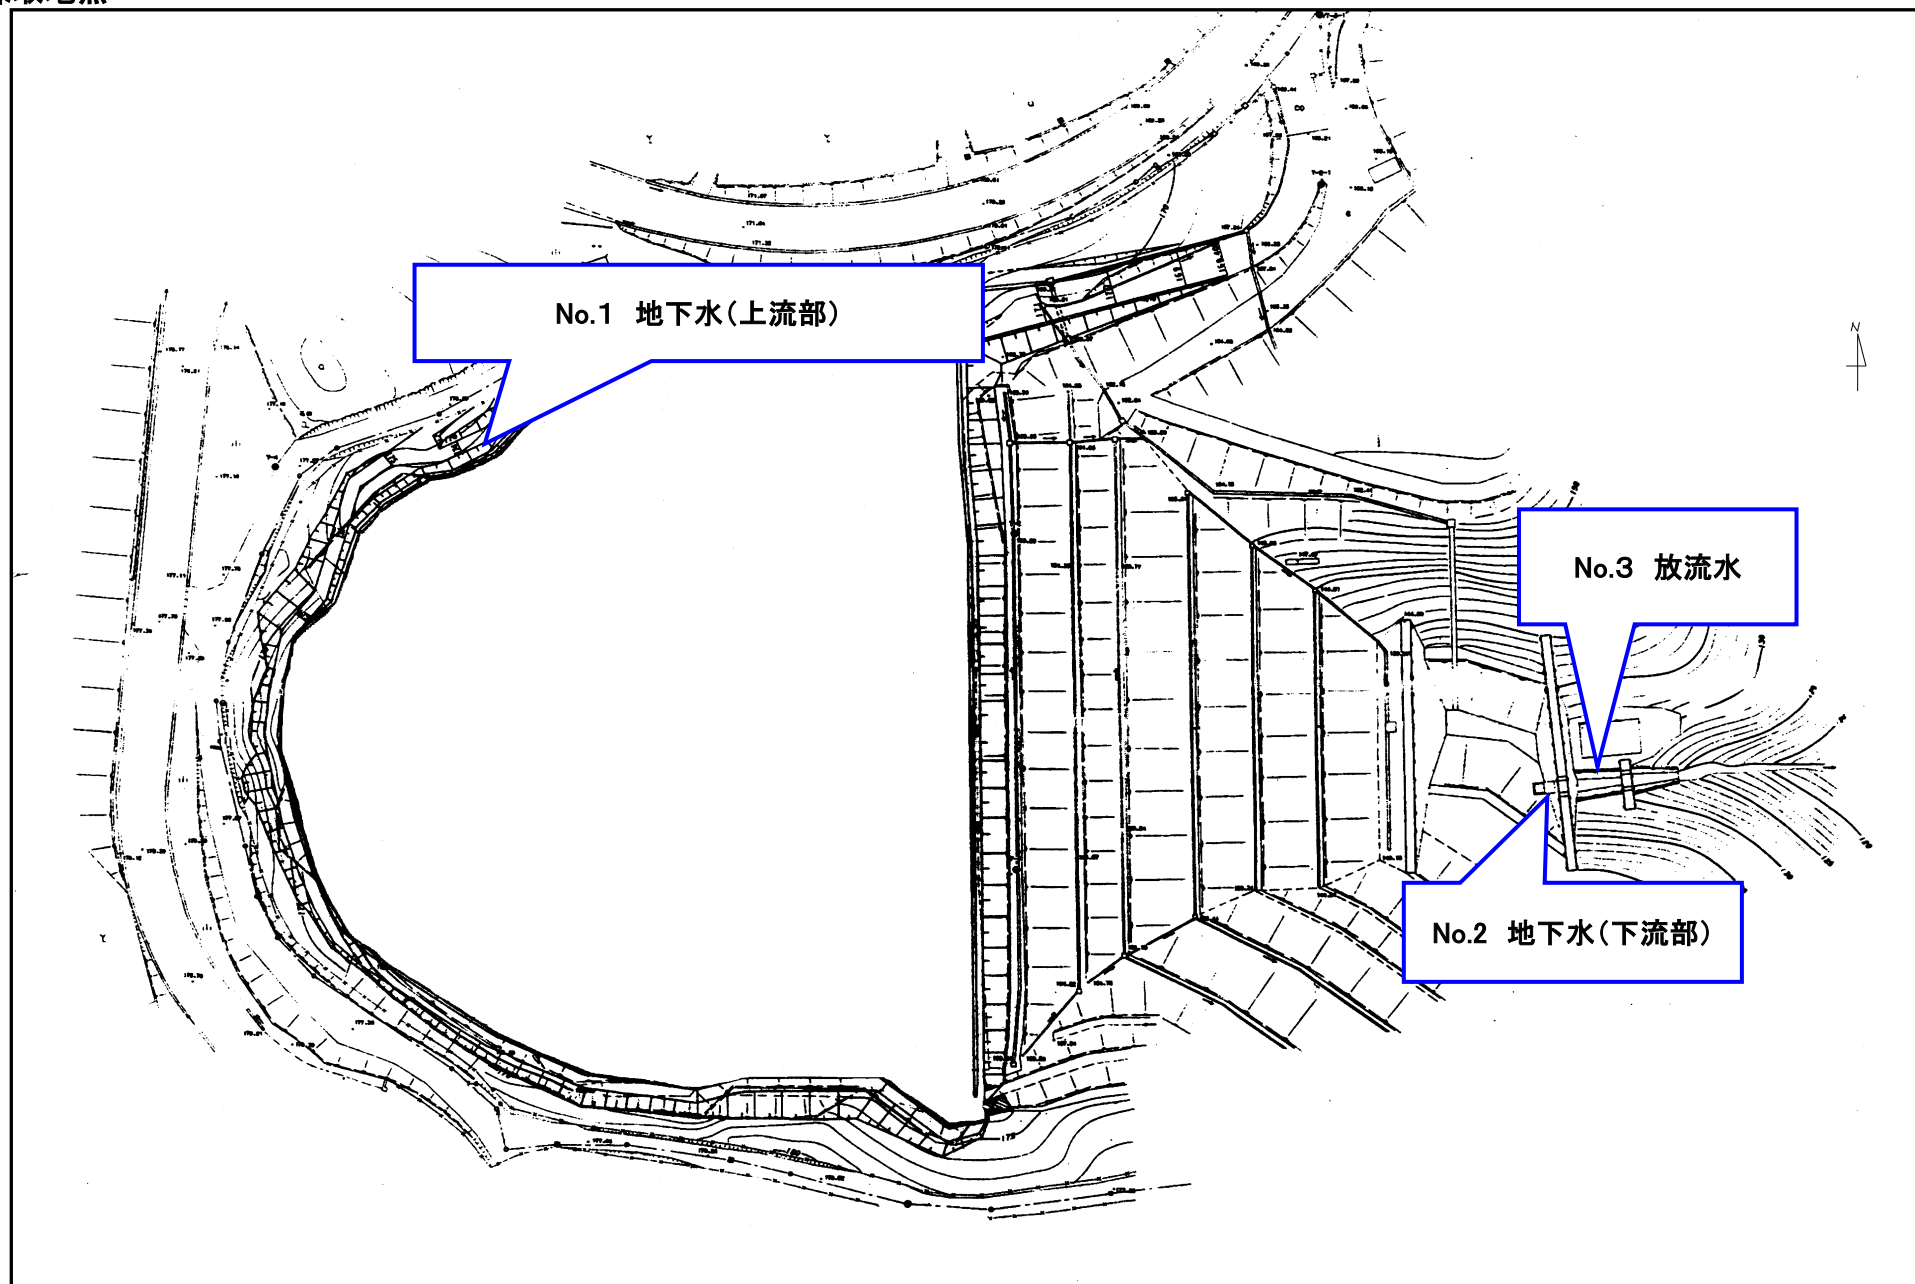

一:分析無し

[illegible]

一:分析無し

[illegible]

一:分析無し

[illegible]

一:分析無し

[illegible]

5. 放流水の水質検査結果(採取場所No.3)

ー:分析無し

令和 2年度			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
試料を採取した場所 * 別紙地図による			No.3	No.3	No.3	No.3	No.3	No.3	No.3	No.3	No.3	No.3	No.3	No.3
試料を採取した年月日			2020/4/15	2020/5/13	2020/6/10	2020/7/8	2020/8/12	2020/9/9	2020/10/21	2020/11/11	2020/12/9	2021/1/20	2021/2/12	2021/3/10
水質検査結果が得られた年月日			2020/4/21	2020/5/28	2020/7/8	2020/7/22	2020/8/31	2020/9/24	2020/11/5	2020/11/24	2020/12/24	2021/2/2	2021/2/25	2021/3/23
検査項目	単位	基準値												
カドミウム	mg/L	0.03mg/l以下	ー	ー	<0.003	ー	ー	ー	ー	ー	<0.003	ー	ー	ー
シアン	mg/L	0.5mg/l以下	ー	ー	<0.05	ー	ー	ー	ー	ー	<0.05	ー	ー	ー
有機燐化合物	mg/L	1.0mg/l以下	ー	ー	<0.05	ー	ー	ー	ー	ー	<0.05	ー	ー	ー
鉛	mg/L	0.1mg/l以下	ー	ー	<0.005	ー	ー	ー	ー	ー	<0.005	ー	ー	ー
六価クロム	mg/L	0.5mg/l以下	ー	ー	<0.01	ー	ー	ー	ー	ー	<0.01	ー	ー	ー
砒素	mg/L	0.1mg/l以下	ー	ー	<0.005	ー	ー	ー	ー	ー	<0.005	ー	ー	ー
水銀	mg/L	0.005mg/l以下	ー	ー	<0.0005	ー	ー	ー	ー	ー	<0.0005	ー	ー	ー
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	ー	ー	ND	ー	ー	ー	ー	ー	ND	ー	ー	ー
PCB	mg/L	0.003mg/l以下	ー	ー	<0.0005	ー	ー	ー	ー	ー	<0.0005	ー	ー	ー
トリクロロエチレン	mg/L	0.1mg/l以下	ー	ー	<0.001	ー	ー	ー	ー	ー	<0.001	ー	ー	ー
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1mg/l以下	ー	ー	<0.001	ー	ー	ー	ー	ー	<0.001	ー	ー	ー
ジクロロメタン	mg/L	0.2mg/l以下	ー	ー	<0.001	ー	ー	ー	ー	ー	<0.001	ー	ー	ー
四塩化炭素	mg/L	0.02mg/l以下	ー	ー	<0.001	ー	ー	ー	ー	ー	<0.001	ー	ー	ー
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04mg/l以下	ー	ー	<0.001	ー	ー	ー	ー	ー	<0.001	ー	ー	ー
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.2mg/l以下	ー	ー	<0.001	ー	ー	ー	ー	ー	<0.001	ー	ー	ー
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4mg/l以下	ー	ー	<0.001	ー	ー	ー	ー	ー	<0.001	ー	ー	ー
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3.0mg/l以下	ー	ー	<0.001	ー	ー	ー	ー	ー	<0.001	ー	ー	ー
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06mg/l以下	ー	ー	<0.001	ー	ー	ー	ー	ー	<0.001	ー	ー	ー
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02mg/l以下	ー	ー	<0.001	ー	ー	ー	ー	ー	<0.001	ー	ー	ー
チウラム	mg/L	0.06mg/l以下	ー	ー	<0.001	ー	ー	ー	ー	ー	<0.001	ー	ー	ー
シマジン	mg/L	0.03mg/l以下	ー	ー	<0.001	ー	ー	ー	ー	ー	<0.001	ー	ー	ー
チオベンカルブ	mg/L	0.2mg/l以下	ー	ー	<0.001	ー	ー	ー	ー	ー	<0.001	ー	ー	ー
ベンゼン	mg/L	0.1mg/l以下	ー	ー	<0.001	ー	ー	ー	ー	ー	<0.001	ー	ー	ー
セレン	mg/L	0.1mg/l以下	ー	ー	<0.005	ー	ー	ー	ー	ー	<0.005	ー	ー	ー
水素イオン濃度(pH)		5. 8～8. 6	6.8	6.9	7.1	7.3	7.1	7.5	7.6	7.3	7.3	7	6.9	7.6
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	60mg/l以下	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1	1	1	1	1	1	1	1
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	90mg/l以下	13	11	9	9	7	9	14	11	9	9	7	7
浮遊物質量(SS)	mg/L	60mg/l以下	6	2	<1.0	1	3	14	31	6	6	10	1	1
n-ヘキサン抽出物(鉱油)	mg/L	5.0mg/l以下	<0.5	0.8	<0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
フェノール類	mg/L	5.0mg/l以下	ー	ー	<0.05	ー	ー	ー	ー	ー	<0.05	ー	ー	ー
銅	mg/L	3.0mg/l以下	ー	ー	<0.05	ー	ー	ー	ー	ー	<0.05	ー	ー	ー
亜鉛	mg/L	2.0mg/l以下	ー	ー	0.05	ー	ー	ー	ー	ー	0.1	ー	ー	ー
溶解性鉄	mg/L	10mg/l以下	ー	ー	<0.03	ー	ー	ー	ー	ー	<0.04	ー	ー	ー
溶解性マンガン	mg/L	10mg/l以下	ー	ー	<0.05	ー	ー	ー	ー	ー	<0.05	ー	ー	ー
クロム	mg/L	2.0mg/l以下	ー	ー	<0.01	ー	ー	ー	ー	ー	<0.01	ー	ー	ー
フッ素	mg/L	10mg/l以下	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	0.5	0.2	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1
大腸菌群数	個	日平均3000個以下	ー	ー	6	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
窒素	mg/L	120mg/l以下	10	6.1	5.7	5.5	4	6.5	3.3	8.7	12	13	11	11
磷	mg/L	16mg/l以下	ー	ー	0.2	ー	ー	ー	ー	ー	0.05	ー	ー	ー
アンモニア・アンモニウム化合物・硝酸・亜硝酸化合物	mg/L	200mg/l以下	ー	ー	<0.5	ー	ー	ー	ー	ー	<0.5	ー	ー	ー
ほう素	mg/L	50mg/l以下	ー	ー	5.4	ー	ー	ー	ー	ー	3.3	ー	ー	ー
1, 4-ジオキサン	mg/L	0.5mg/l以下	ー	ー	<0.05	ー	ー	ー	ー	ー	<0.05	ー	ー	ー
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10pg/l以下	ー	ー	0	ー	ー	ー	ー	ー	2	ー	ー	ー

一:分析無し

平成31年度			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
試料を採取した場所　＊別紙地図による			No.3	No.3	No.3	No.3	No.3	No.3	No.3	No.3	No.3	No.3	No.3	No.3
試料を採取した年月日			2019/4/10	2019/5/15	2019/6/12	2019/7/10	2019/8/21	2019/9/11	2019/10/9	2019/11/13	2019/12/23	2020/1/15	2020/2/12	2020/3/11
水質検査結果が得られた年月日			2019/4/19	2019/5/30	2019/7/9	2019/8/6	2019/9/9	2019/9/27	2019/10/28	2019/11/29	2020/1/14	2020/2/6	2020/2/26	2020/3/27
検査項目	単位	基準値												
カドミウム	mg/L	0.03mg/l以下	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	－	－	－
シアン	mg/L	0.5mg/l以下	－	－	<0.05	－	－	－	－	－	<0.05	－	－	－
有機燐化合物	mg/L	1.0mg/l以下	－	－	<0.05	－	－	－	－	－	<0.05	－	－	－
鉛	mg/L	0.1mg/l以下	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－
六価クロム	mg/L	0.5mg/l以下	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－
砒素	mg/L	0.1mg/l以下	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－
水銀	mg/L	0.005mg/l以下	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－
PCB	mg/L	0.003mg/l以下	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－
トリクロロエチレン	mg/L	0.1mg/l以下	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1mg/l以下	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－
ジクロロメタン	mg/L	0.2mg/l以下	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－
四塩化炭素	mg/L	0.02mg/l以下	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04mg/l以下	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.2mg/l以下	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4mg/l以下	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3.0mg/l以下	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06mg/l以下	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02mg/l以下	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－
チウラム	mg/L	0.06mg/l以下	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－
シマジン	mg/L	0.03mg/l以下	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－
チオベンカルブ	mg/L	0.2mg/l以下	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－
ベンゼン	mg/L	0.1mg/l以下	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－
セレン	mg/L	0.1mg/l以下	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－
水素イオン濃度(pH)		5. 8～8. 6	7.3	7	7.2	7.4	7.4	7.5	7.5	7.9	7.4	7	7.6	7.3
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	60mg/l以下	2	1	3	2	8	1	1	4	1	1	1	1
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	90mg/l以下	14	13	10	6	9	8	8	6	9	12	9	11
浮遊物質質量(SS)	mg/L	60mg/l以下	9	2	4	1	6	9	16	3	15	30	3	1
n-ヘキサン抽出物(鉱油)	mg/L	5.0mg/l以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
フェノール類	mg/L	5.0mg/l以下	－	－	<0.05	－	－	－	－	－	<0.05	－	－	－
銅	mg/L	3.0mg/l以下	－	－	<0.05	－	－	－	－	－	<0.05	－	－	－
垂鉛	mg/L	2.0mg/l以下	－	－	<0.05	－	－	－	－	－	<0.05	－	－	－
溶解性鉄	mg/L	10mg/l以下	－	－	0.04	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－
溶解性マンガン	mg/L	10mg/l以下	－	－	<0.05	－	－	－	－	－	<0.05	－	－	－
クロム	mg/L	2.0mg/l以下	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－
フッ素	mg/L	10mg/l以下	1.5	0.7	0.5	1.4	1.4	1.7	1.1	1.2	0.8	1.1	1.1	1
大腸菌群数	個	日平均3000個以下	－	－	8	－	－	－	－	－	5	－	－	－
窒素	mg/L	120mg/l以下	14	11	20	12	6	6.1	5.6	4.4	8.2	10	10	9.6
磷	mg/L	16mg/l以下	－	－	0.04	－	－	－	－	－	0.03	－	－	－
アンモニア・アンモニウム化合物・硝酸・亜硝酸化合物	mg/L	200mg/l以下	－	－	0.8	－	－	－	－	－	6.9	－	－	－
ほう素	mg/L	50mg/l以下	－	－	4.9	－	－	－	－	－	2.7	－	－	－
1, 4-ジオキサン	mg/L	0.5mg/l以下	－	－	<0.05	－	－	－	－	－	<0.05	－	－	－
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10pg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

一:分析無し

[illegible]

一:分析無し

平成28年度			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
試料を採取した場所　＊別紙地図による			No.3	No.3	No.3	No.3	No.3	No.3	No.3	No.3	No.3	No.3	No.3	No.3
試料を採取した年月日			2016/4/13	2016/5/11	2016/6/15	2016/7/13	2016/8/10	2016/9/14	2016/10/14	2016/11/9	2016/12/14	2017/1/11	2017/2/8	2017/3/8
水質検査結果が得られた年月日			2016/5/9	2016/6/6	2016/7/12	2016/8/1	2016/9/9	2016/10/11	2016/11/2	2016/11/21	2017/1/5	2017/1/18	2017/2/21	2017/3/22
検査項目	単位	基準値												
カドミウム	mg/L	0.03mg/l以下	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	－	－	－
シアン	mg/L	0.5mg/l以下	－	－	<0.05	－	－	－	－	－	<0.05	－	－	－
有機燐化合物	mg/L	1.0mg/l以下	－	－	<0.05	－	－	－	－	－	<0.05	－	－	－
鉛	mg/L	0.1mg/l以下	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－
六価クロム	mg/L	0.5mg/l以下	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－
砒素	mg/L	0.1mg/l以下	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－
水銀	mg/L	0.005mg/l以下	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－
PCB	mg/L	0.003mg/l以下	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－
トリクロロエチレン	mg/L	0.1mg/l以下	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1mg/l以下	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－
ジクロロメタン	mg/L	0.2mg/l以下	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－
四塩化炭素	mg/L	0.02mg/l以下	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04mg/l以下	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.2mg/l以下	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4mg/l以下	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3.0mg/l以下	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06mg/l以下	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02mg/l以下	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－
チウラム	mg/L	0.06mg/l以下	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－
シマジン	mg/L	0.03mg/l以下	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－
チオベンカルブ	mg/L	0.2mg/l以下	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－
ベンゼン	mg/L	0.1mg/l以下	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－
セレン	mg/L	0.1mg/l以下	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－
水素イオン濃度(pH)		5. 8～8. 6	6.7	6.9	6.9	6.8	6.6	7.1	6.8	6.9	7।4	7.2	7.4	7
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	60mg/l以下	2	2	3	2	3	1	1	4	4	2	5	2
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	90mg/l以下	17	18	24	18	18	11	15	28	25	22	13	15
浮遊物質質量(SS)	mg/L	60mg/l以下	1	3	3	8	5	1	1	4	13	2	2	1
n-ヘキサン抽出物(鉱油)	mg/L	5.0mg/l以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.7	<0.5
フェノール類	mg/L	5.0mg/l以下	－	－	<0.05	－	－	－	－	－	<0.05	－	－	－
銅	mg/L	3.0mg/l以下	－	－	<0.05	－	－	－	－	－	<0.05	－	－	－
垂鉛	mg/L	2.0mg/l以下	－	－	<0.05	－	－	－	－	－	<0.05	－	－	－
溶解性鉄	mg/L	10mg/l以下	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	0.07	－	－	－
溶解性マンガン	mg/L	10mg/l以下	－	－	<0.05	－	－	－	－	－	<0.05	－	－	－
クロム	mg/L	2.0mg/l以下	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－
フッ素	mg/L	10mg/l以下	3.2	4	5.3	4.1	4.6	5.6	4.1	5.6	4.2	5	4.9	3.8
大腸菌群数	個	日平均3000個以下	－	－	83	－	－	－	－	－	4	－	－	－
窒素	mg/L	120mg/l以下	15	11	12	9.9	12	10	9.1	14	11	7.3	10	14
磷	mg/L	16mg/l以下	－	－	0.07	－	－	－	－	－	0.05	－	－	－
アンモニア・アンモニウム化合物・硝酸・亜硝酸化合物	mg/L	200mg/l以下	－	－	0.8	－	－	－	－	－	6.6	－	－	－
ほう素	mg/L	50mg/l以下	－	－	5	－	－	－	－	－	1.9	－	－	－
1, 4－ジオキサン	mg/L	0.5mg/l以下	－	－	<0.05	－	－	－	－	－	<0.05	－	－	－
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10pg/l以下	－	－	0.000033	－	－	－	－	－	－	－	－	－

一:分析無し

[illegible]

5. 放流水の水質検査結果(採取場所No.3)

ー:分析無し

平成26年度			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
試料を採取した場所 * 別紙地図による			No.3	No.3	No.3	No.3	No.3	No.3	No.3	No.3	No.3	No.3	No.3	No.3
試料を採取した年月日			2014/4/9	2014/5/14	2014/6/11	2014/7/9	2014/8/11	2014/9/10	2014/10/8	2014/11/12	2014/12/10	2015/1/14	2015/2/9	2015/3/11
水質検査結果が得られた年月日			2014/4/24	2014/5/23	2014/7/3	2014/7/28	2014/8/26	2014/9/27	2014/10/17	2014/11/27	2014/12/25	2015/2/2	2015/2/24	2015/3/31
検査項目	単位	基準値												
カドミウム	mg/L	0.1mg/l以下	ー	ー	<0.005	ー	ー	ー	ー	ー	<0.003	ー	ー	ー
シアン	mg/L	0.5mg/l以下	ー	ー	<0.05	ー	ー	ー	ー	ー	<0.05	ー	ー	ー
有機燐化合物	mg/L	1.0mg/l以下	ー	ー	<0.05	ー	ー	ー	ー	ー	<0.05	ー	ー	ー
鉛	mg/L	0.1mg/l以下	ー	ー	<0.005	ー	ー	ー	ー	ー	<0.005	ー	ー	ー
六価クロム	mg/L	0.5mg/l以下	ー	ー	<0.01	ー	ー	ー	ー	ー	<0.01	ー	ー	ー
砒素	mg/L	0.1mg/l以下	ー	ー	<0.005	ー	ー	ー	ー	ー	<0.005	ー	ー	ー
水銀	mg/L	0.005mg/l以下	ー	ー	<0.0005	ー	ー	ー	ー	ー	<0.0005	ー	ー	ー
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	ー	ー	不検出	ー	ー	ー	ー	ー	不検出	ー	ー	ー
PCB	mg/L	0.003mg/l以下	ー	ー	<0.0005	ー	ー	ー	ー	ー	<0.0005	ー	ー	ー
トリクロロエチレン	mg/L	0.3mg/l以下	ー	ー	<0.001	ー	ー	ー	ー	ー	<0.001	ー	ー	ー
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1mg/l以下	ー	ー	<0.001	ー	ー	ー	ー	ー	<0.001	ー	ー	ー
ジクロロメタン	mg/L	0.2mg/l以下	ー	ー	<0.001	ー	ー	ー	ー	ー	<0.001	ー	ー	ー
四塩化炭素	mg/L	0.02mg/l以下	ー	ー	<0.001	ー	ー	ー	ー	ー	<0.001	ー	ー	ー
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04mg/l以下	ー	ー	<0.001	ー	ー	ー	ー	ー	<0.001	ー	ー	ー
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.2mg/l以下	ー	ー	<0.001	ー	ー	ー	ー	ー	<0.001	ー	ー	ー
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4mg/l以下	ー	ー	<0.001	ー	ー	ー	ー	ー	<0.001	ー	ー	ー
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3.0mg/l以下	ー	ー	<0.001	ー	ー	ー	ー	ー	<0.001	ー	ー	ー
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06mg/l以下	ー	ー	<0.001	ー	ー	ー	ー	ー	<0.001	ー	ー	ー
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02mg/l以下	ー	ー	<0.001	ー	ー	ー	ー	ー	<0.001	ー	ー	ー
チウラム	mg/L	0.06mg/l以下	ー	ー	<0.001	ー	ー	ー	ー	ー	<0.001	ー	ー	ー
シマジン	mg/L	0.03mg/l以下	ー	ー	<0.001	ー	ー	ー	ー	ー	<0.001	ー	ー	ー
チオベンカルブ	mg/L	0.2mg/l以下	ー	ー	<0.001	ー	ー	ー	ー	ー	<0.001	ー	ー	ー
ベンゼン	mg/L	0.1mg/l以下	ー	ー	<0.001	ー	ー	ー	ー	ー	<0.001	ー	ー	ー
セレン	mg/L	0.1mg/l以下	ー	ー	<0.005	ー	ー	ー	ー	ー	<0.005	ー	ー	ー
水素イオン濃度(pH)		5. 8～8. 6	7.1	6.8	6.7	6.6	6.6	7.4	6.7	6.8	7.3	6.7	6.7	6.9
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	60mg/l以下	1.5	1.9	2.5	1.7	2.9	1.9	2.1	1.2	<1.0	2	3	1.4
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	90mg/l以下	7.6	9.2	12	12	9.9	10	11	9.8	8.4	16	14	13
浮遊物質量(SS)	mg/L	60mg/l以下	<1.0	3.6	2.9	1.7	2.3	<1.0	2	1.4	<1.0	5	3.4	2.7
n-ヘキサン抽出物(鉱油)	mg/L	5.0mg/l以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
フェノール類	mg/L	5.0mg/l以下	ー	ー	<0.05	ー	ー	ー	ー	ー	<0.05	ー	ー	ー
銅	mg/L	3.0mg/l以下	ー	ー	<0.05	ー	ー	ー	ー	ー	<0.05	ー	ー	ー
亜鉛	mg/L	2.0mg/l以下	ー	ー	0.05	ー	ー	ー	ー	ー	<0.05	ー	ー	ー
溶解性鉄	mg/L	10mg/l以下	ー	ー	0.18	ー	ー	ー	ー	ー	0.17	ー	ー	ー
溶解性マンガン	mg/L	10mg/l以下	ー	ー	<0.05	ー	ー	ー	ー	ー	<0.05	ー	ー	ー
クロム	mg/L	2.0mg/l以下	ー	ー	<0.01	ー	ー	ー	ー	ー	<0.01	ー	ー	ー
フッ素	mg/L	10mg/l以下	3.8	2.9	2.6	2.5	2.6	5.6	2.6	2.3	2.4	2.2	2.3	2.4
大腸菌群数	個	日平均3000個以下	ー	ー	0	ー	ー	ー	ー	ー	17	ー	ー	ー
窒素	mg/L	120mg/l以下	11	14	17	13	7.7	4.4	7.3	8.5	7.8	9.9	11	11
磷	mg/L	16mg/l以下	ー	ー	0.06	ー	ー	ー	ー	ー	<0.03	ー	ー	ー
アンモニア・アンモニウム化合物・硝酸・亜硝酸化合物	mg/L	200mg/l以下	ー	ー	14	ー	ー	ー	ー	ー	4.7	ー	ー	ー
ほう素	mg/L	50mg/l以下	ー	ー	6.6	ー	ー	ー	ー	ー	2.9	ー	ー	ー
1, 4-ジオキサン	mg/L	0.5mg/l以下	ー	ー	<0.05	ー	ー	ー	ー	ー	<0.05	ー	ー	ー
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10pg/l以下	ー	ー	0.000045	ー	ー	ー	ー	ー		ー	ー	ー