松川最終処分場

産業廃棄物処理施設の維持管理情報の公開

対象期間　平成24年4月1日～

施設の種類	産業廃棄物最終処分場（管理型）
設置場所	福島県福島市松川町金沢字水ケ作1
設置年月日	昭和61年11月8日
処理能力	埋立面積　16,077㎡、埋立容量　173,909㎥
許可品目	鉱さい、ダスト、汚泥　（有害物質を含まない）

1. 産業廃棄物処分記録及び処分場残余埋立容量

当最終処分場は、平成19年5月30日付で埋立を完了しております。

2. 試料採取地点マップ

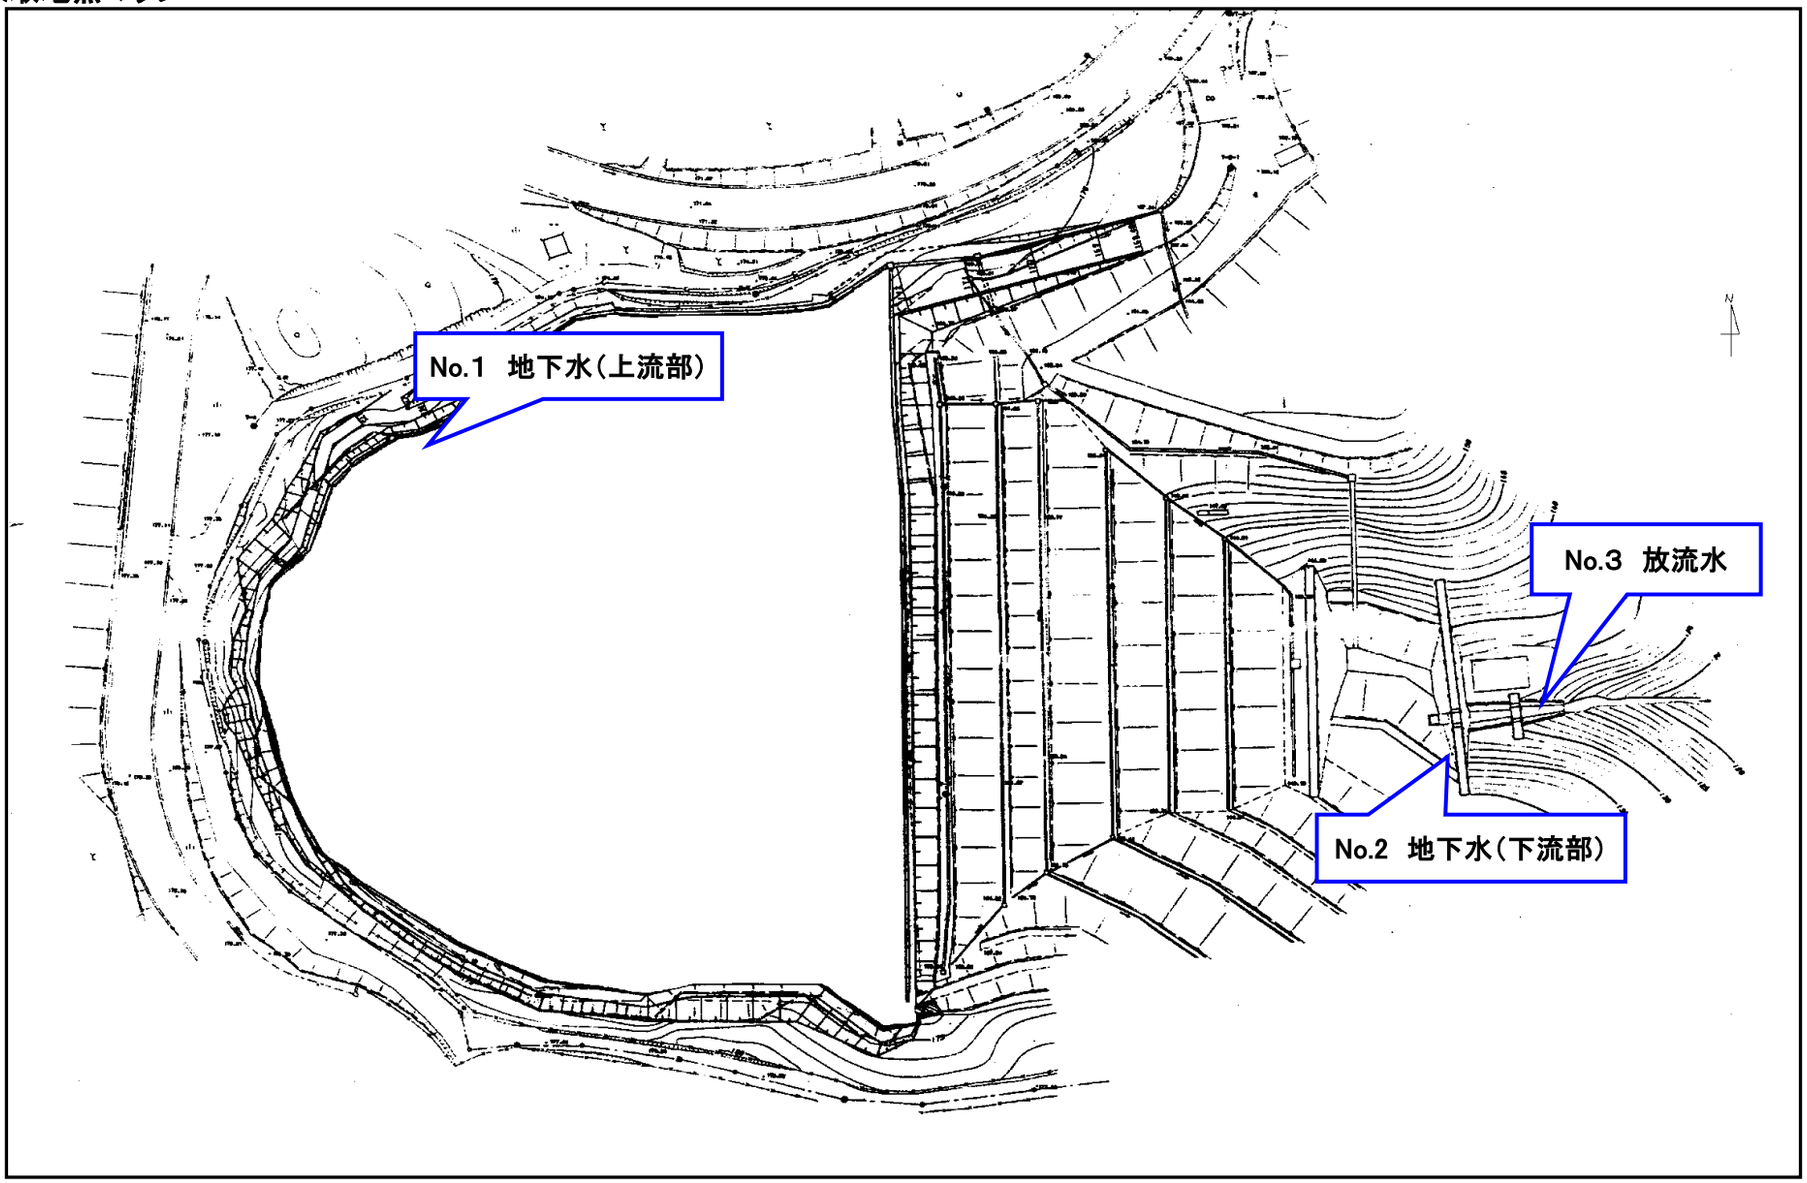

３. 設備の維持管理記録 （過去3年分）

2025年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検日	4/9	5/21										
擁壁等の点検	異常なし	異常なし										
遮水口等の点検	異常なし	異常なし										
調整池の点検	異常なし	異常なし										
浸出水処理施設の点検	異常なし	異常なし										
異常に対し必要な措置を講じた年月日及びその内容（異常がある場合）												

2024年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検日	4/17	5/8	6/12	7/10	8/7	9/11	10/9	11/13	12/26	1/8	2/19	3/12
擁壁等の点検	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
遮水口等の点検	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
調整池の点検	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
浸出水処理施設の点検	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常に対し必要な措置を講じた年月日及びその内容（異常がある場合）												

3. 設備の維持管理記録 （過去3年分）

2023年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検日	4/12	5/17	6/14	7/12	8/9	9/13	10/11	11/8	12/13	1/10	2/14	3/13
擁壁等の点検	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
遮水口等の点検	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
調整池の点検	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
浸出水処理施設の点検	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常に対し必要な措置を講じた年月日及びその内容（異常がある場合）												

2022年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検日	4/13	5/11	6/22	7/13	8/10	9/14	10/12	11/9	12/14	1/11	2/8	3/8
擁壁等の点検	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
遮水口等の点検	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
調整池の点検	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
浸出水処理施設の点検	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常に対し必要な措置を講じた年月日及びその内容（異常がある場合）												

4. 周縁地下水の水質検査結果記録 （過去3年分）　　-：分析無し

採取場所No1　地下水上流部（※2.試料採取地点マップ　参照）

2025年度			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
試料を採取した年月日			2025/4/9	2025/5/21										
水質検査結果が得られた年月日			2025/4/22	2025/5/29										
検査項目	単位	基準値												
カドミウム	mg/L	0.003mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
シアン	mg/L	不検出	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	mg/L	0.01mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	mg/L	0.05mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
砒素	mg/L	0.01mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀	mg/L	0.0005mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
PCB	mg/L	不検出	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロエチレン	mg/L	0.002mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.02mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1.0mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	mg/L	0.006mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	mg/L	0.003mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	mg/L	0.02mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン	mg/L	0.01mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
電気伝導率	mS/m	-	11	10										
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1.0pg-TEQ/l以下	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—

採取場所No2　地下水下流部（※2.試料採取地点マップ　参照）

2025年度			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
試料を採取した年月日			2025/4/9	2025/5/21										
水質検査結果が得られた年月日			2025/4/22	2025/5/29										
検査項目	単位	基準値												
カドミウム	mg/L	0.003mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
シアン	mg/L	不検出	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	mg/L	0.01mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	mg/L	0.05mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
砒素	mg/L	0.01mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀	mg/L	0.0005mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
PCB	mg/L	不検出	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロエチレン	mg/L	0.002mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.02mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1.0mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	mg/L	0.006mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	mg/L	0.003mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	mg/L	0.02mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン	mg/L	0.01mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
電気伝導率	mS/m	-	24	25										
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1.0pg-TEQ/l以下	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—

採取場所No1　地下水上流部（※2.試料採取地点マップ　参照）

2024年度			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
試料を採取した年月日			2024/4/17	2024/5/8	2024/6/12	2024/7/10	2024/8/7	2024/9/11	2024/10/9	2024/11/13	2024/12/26	2025/1/8	2025/2/19	2025/3/12
水質検査結果が得られた年月日			2024/5/2	2024/5/21	2024/7/1	2024/7/23	2024/8/27	2024/9/18	2024/10/21	2024/11/20	2025/1/17	2025/1/21	2025/2/27	2025/3/24
検査項目	単位	基準値												
カドミウム	mg/L	0.003mg/l以下	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シアン	mg/L	不検出	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	mg/L	0.01mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	mg/L	0.05mg/l以下	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
砒素	mg/L	0.01mg/l以下	—	—	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀	mg/L	0.0005mg/l以下	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PCB	mg/L	不検出	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/l以下	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロエチレン	mg/L	0.002mg/l以下	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/l以下	—	—	<0.0004	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.02mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1.0mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006mg/l以下	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002mg/l以下	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	mg/L	0.006mg/l以下	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	mg/L	0.003mg/l以下	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	mg/L	0.02mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン	mg/L	0.01mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/l以下	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
電気伝導率	mS/m	-	10	10	10	10	10	11	10	22	10	10	10	10
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1.0pg-TEQ/l以下	—	—	0.0012	—	—	—	—	—	—	—	—	—

採取場所No2　地下水下流部（※2.試料採取地点マップ　参照）

2024年度			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
試料を採取した年月日			2024/4/17	2024/5/8	2024/6/12	2024/7/10	2024/8/7	2024/9/11	2024/10/9	2024/11/13	2024/12/26	2025/1/8	2025/2/19	2025/3/12
水質検査結果が得られた年月日			2024/5/2	2024/5/21	2024/7/1	2024/7/23	2024/8/27	2024/9/18	2024/10/21	2024/11/20	2025/1/17	2025/1/21	2025/2/27	2025/3/24
検査項目	単位	基準値												
カドミウム	mg/L	0.003mg/l以下	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シアン	mg/L	不検出	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	mg/L	0.01mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	mg/L	0.05mg/l以下	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
砒素	mg/L	0.01mg/l以下	—	—	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀	mg/L	0.0005mg/l以下	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PCB	mg/L	不検出	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/l以下	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロエチレン	mg/L	0.002mg/l以下	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/l以下	—	—	<0.0004	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.02mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1.0mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006mg/l以下	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002mg/l以下	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	mg/L	0.006mg/l以下	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	mg/L	0.003mg/l以下	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	mg/L	0.02mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン	mg/L	0.01mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/l以下	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
電気伝導率	mS/m	-	26	29	30	29	24	27	31	25	25	24	26	29
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1.0pg-TEQ/l以下	—	—	0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—

採取場所No1　地下水上流部（※2.試料採取地点マップ　参照）

2023年度			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
試料を採取した年月日			2023/4/12	2023/5/17	2023/6/14	2023/7/12	2023/8/9	2023/9/13	2023/10/11	2023/11/8	2023/12/13	2024/1/10	2024/2/14	2024/3/13
水質検査結果が得られた年月日			2023/4/25	2023/5/31	2023/6/28	2023/7/27	2023/8/22	2023/9/26	2023/10/25	2023/11/21	2024/1/4	2024/1/22	2024/2/28	2024/3/25
検査項目	単位	基準値												
カドミウム	mg/L	0.003mg/l以下	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シアン	mg/L	不検出	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	mg/L	0.01mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	mg/L	0.05mg/l以下	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
砒素	mg/L	0.01mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀	mg/L	0.0005mg/l以下	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PCB	mg/L	不検出	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/l以下	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロエチレン	mg/L	0.002mg/l以下	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/l以下	—	—	<0.0004	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.02mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1.0mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006mg/l以下	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002mg/l以下	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	mg/L	0.006mg/l以下	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	mg/L	0.003mg/l以下	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	mg/L	0.02mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン	mg/L	0.01mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/l以下	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
電気伝導率	mS/m	-	9.8	9.9	10	9.9	10	10	10	10	10	9.8	10	10
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1.0pg-TEQ/l以下	—	—	0.0025	—	—	—	—	—	—	—	—	—

採取場所No2　地下水下流部（※2.試料採取地点マップ　参照）

2023年度			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
試料を採取した年月日			2023/4/12	2023/5/17	2023/6/14	2023/7/12	2023/8/9	2023/9/13	2023/10/11	2023/11/8	2023/12/13	2024/1/10	2024/2/14	2024/3/13
水質検査結果が得られた年月日			2023/4/25	2023/5/31	2023/6/28	2023/7/27	2023/8/22	2023/9/26	2023/10/25	2023/11/21	2024/1/4	2024/1/22	2024/2/28	2024/3/25
検査項目	単位	基準値												
カドミウム	mg/L	0.003mg/l以下	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シアン	mg/L	不検出	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	mg/L	0.01mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	mg/L	0.05mg/l以下	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
砒素	mg/L	0.01mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀	mg/L	0.0005mg/l以下	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PCB	mg/L	不検出	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/l以下	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロエチレン	mg/L	0.002mg/l以下	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/l以下	—	—	<0.0004	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.02mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1.0mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006mg/l以下	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002mg/l以下	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	mg/L	0.006mg/l以下	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	mg/L	0.003mg/l以下	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	mg/L	0.02mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン	mg/L	0.01mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/l以下	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
電気伝導率	mS/m	-	28	29	27	30	28	28	28	29	25	26	26	26
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1.0pg-TEQ/l以下	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—

採取場所No1　地下水上流部（※2.試料採取地点マップ　参照）

2022年度			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
試料を採取した年月日			2022/4/13	2022/5/11	2022/6/22	2022/7/13	2022/8/10	2022/9/14	2022/10/12	2022/11/9	2022/12/14	2023/1/11	2023/2/8	2023/3/8
水質検査結果が得られた年月日			2022/4/21	2022/5/24	2022/7/8	2022/7/25	2022/8/29	2022/9/28	2022/10/25	2022/11/24	2022/12/27	2023/1/23	2023/2/21	2023/3/22
検査項目	単位	基準値												
カドミウム	mg/L	0.003mg/l以下	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シアン	mg/L	不検出	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	mg/L	0.01mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	mg/L	0.05mg/l以下	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
砒素	mg/L	0.01mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀	mg/L	0.0005mg/l以下	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PCB	mg/L	不検出	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/l以下	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロエチレン	mg/L	0.002mg/l以下	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/l以下	—	—	<0.0004	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.02mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1.0mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006mg/l以下	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002mg/l以下	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	mg/L	0.006mg/l以下	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	mg/L	0.003mg/l以下	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	mg/L	0.02mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン	mg/L	0.01mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/l以下	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
電気伝導率	mS/m	-	9.7	9.5	9.7	9.7	10	9.8	10	9.5	9.7	9.6	9.7	9.5
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1.0pg-TEQ/l以下	—	—	0.0054	—	—	—	—	—	—	—	—	—

採取場所No2　地下水下流部（※2.試料採取地点マップ　参照）

2022年度			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
試料を採取した年月日			2022/4/13	2022/5/11	2022/6/22	2022/7/13	2022/8/10	2022/9/14	2022/10/12	2022/11/9	2022/12/14	2023/1/11	2023/2/8	2023/3/8
水質検査結果が得られた年月日			2022/4/21	2022/5/24	2022/7/8	2022/7/25	2022/8/29	2022/9/28	2022/10/25	2022/11/24	2022/12/27	2023/1/23	2023/2/21	2023/3/22
検査項目	単位	基準値												
カドミウム	mg/L	0.003mg/l以下	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シアン	mg/L	不検出	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	mg/L	0.01mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	mg/L	0.05mg/l以下	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
砒素	mg/L	0.01mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀	mg/L	0.0005mg/l以下	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PCB	mg/L	不検出	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/l以下	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロエチレン	mg/L	0.002mg/l以下	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/l以下	—	—	<0.0004	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.02mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1.0mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006mg/l以下	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002mg/l以下	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	mg/L	0.006mg/l以下	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	mg/L	0.003mg/l以下	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	mg/L	0.02mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン	mg/L	0.01mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/l以下	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
電気伝導率	mS/m	-	28	27	28	28	29	29	28	28	28	29	29	28
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1.0pg-TEQ/l以下	—	—	0.00022	—	—	—	—	—	—	—	—	—

5. 放流水の水質検査結果記録 （過去3年分）

-：分析無し

採取場所No3 放流水 （※2.試料採取地点マップ 参照）

2025年度			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
試料を採取した年月日			2025/4/9	2025/5/21										
水質検査結果が得られた年月日			2025/4/22	2025/5/29										
検査項目	単位	基準値												
カドミウム	mg/L	0.03mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—		—	—	—
シアン	mg/L	0.5mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—		—	—	—
有機燐化合物	mg/L	1.0mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—		—	—	—
鉛	mg/L	0.1mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—		—	—	—
六価クロム	mg/L	0.5mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—		—	—	—
砒素	mg/L	0.1mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—		—	—	—
水銀	mg/L	0.005mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—		—	—	—
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	—	—		—	—	—	—	—		—	—	—
PCB	mg/L	0.003mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—		—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.1mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—		—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—		—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.2mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—		—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.02mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—		—	—	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—		—	—	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.2mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—		—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—		—	—	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3.0mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—		—	—	—
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—		—	—	—
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—		—	—	—
チウラム	mg/L	0.06mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—		—	—	—
シマジン	mg/L	0.03mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—		—	—	—
チオベンカルブ	mg/L	0.2mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—		—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.1mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—		—	—	—
セレン	mg/L	0.1mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—		—	—	—
水素イオン濃度(pH)		5．8～8．6	7.0	7.2										
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	60mg/l以下	<1	<1										
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	90mg/l以下	4	5										
浮遊物質量(SS)	mg/L	60mg/l以下	<1	<1										
n-ヘキサン抽出物(鉱油)	mg/L	5.0mg/l以下	<0.5	<0.5										
フェノール類	mg/L	5.0mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—		—	—	—
銅	mg/L	3.0mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—		—	—	—
亜鉛	mg/L	2.0mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—		—	—	—
溶解性鉄	mg/L	10mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—		—	—	—
溶解性マンガン	mg/L	10mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—		—	—	—
クロム	mg/L	2.0mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—		—	—	—
フッ素	mg/L	10mg/l以下	0.5	0.5										
大腸菌群数	個	日平均3000個以下	—	—		—	—	—	—	—		—	—	—
窒素	mg/L	120mg/l以下	10	11										
燐	mg/L	16mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—		—	—	—
アンモニア・アンモニウム化合物・硝酸	mg/L	200mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—		—	—	—
ほう素	mg/L	50mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—		—	—	—
1，4－ジオキサン	mg/L	0.5mg/l以下	—	—		—	—	—	—	—		—	—	—
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1.0pg-TEQ/l以下	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—

採取場所No3　放流水（※2.試料採取地点マップ　参照）

2024年度			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
試料を採取した年月日			2024/4/17	2024/5/8	2024/6/12	2024/7/10	2024/8/7	2024/9/11	2024/10/9	2024/11/13	2024/12/26	2025/1/8	2025/2/19	2025/3/12
水質検査結果が得られた年月日			2024/5/2	2024/5/21	2024/7/1	2024/7/23	2024/8/27	2024/9/18	2024/10/21	2024/11/20	2025/1/17	2025/1/21	2025/2/27	2025/3/24
検査項目	単位	基準値												
カドミウム	mg/L	0.03mg/l以下	—	—	<0.003	—	—	—	—	—	<0.003	—	—	—
シアン	mg/L	0.5mg/l以下	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—
有機燐化合物	mg/L	1.0mg/l以下	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—
鉛	mg/L	0.1mg/l以下	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—
六価クロム	mg/L	0.5mg/l以下	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—
砒素	mg/L	0.1mg/l以下	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—
水銀	mg/L	0.005mg/l以下	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—
PCB	mg/L	0.003mg/l以下	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.1mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.2mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.02mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.2mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3.0mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
チウラム	mg/L	0.06mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
シマジン	mg/L	0.03mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
チオベンカルブ	mg/L	0.2mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.1mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
セレン	mg/L	0.1mg/l以下	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—
水素イオン濃度(pH)		5．8～8．6	7.1	7.1	7	6.9	7.1	7	7.2	7.1	7.4	7.1	7.2	7.2
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	60mg/l以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	3	<1
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	90mg/l以下	4	5	5	5	6	6	5	4	4	4	4	5
浮遊物質量(SS)	mg/L	60mg/l以下	<1	<1	3	<1	1	2	2	<1	4	<1	2	<1
n-ヘキサン抽出物(鉱油)	mg/L	5.0mg/l以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
フェノール類	mg/L	5.0mg/l以下	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—
銅	mg/L	3.0mg/l以下	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—
亜鉛	mg/L	2.0mg/l以下	—	—	0.26	—	—	—	—	—	0.15	—	—	—
溶解性鉄	mg/L	10mg/l以下	—	—	0.05	—	—	—	—	—	<0.03	—	—	—
溶解性マンガン	mg/L	10mg/l以下	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—
クロム	mg/L	2.0mg/l以下	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—
フッ素	mg/L	10mg/l以下	0.6	0.8	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.3	0.6	0.5	0.6	0.4
大腸菌群数	個	日平均3000個以下	—	—	22	—	—	—	—	—	8	—	—	—
窒素	mg/L	120mg/l以下	5.3	6.1	7.7	6.6	5.6	5.9	6	5.8	5.9	7	8.2	8.4
燐	mg/L	16mg/l以下	—	—	0.05	—	—	—	—	—	<0.03	—	—	—
ｱﾝﾓﾆｱ･ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物･硝酸	mg/L	200mg/l以下	—	—	6	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—
ほう素	mg/L	50mg/l以下	—	—	2.8	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—
1，4－ジオキサン	mg/L	0.5mg/l以下	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1.0pg-TEQ/l以下	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—

採取場所No3　放流水（※2.試料採取地点マップ　参照）

2023年度			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
試料を採取した年月日			2023/4/12	2023/5/17	2023/6/14	2023/7/12	2023/8/9	2023/9/13	2023/10/11	2023/11/8	2023/12/13	2024/1/10	2024/2/14	2024/3/13
水質検査結果が得られた年月日			2023/4/25	2023/5/31	2023/6/28	2023/7/27	2023/8/22	2023/9/26	2023/10/25	2023/11/21	2024/1/4	2024/1/22	2024/2/28	2024/3/25
検査項目	単位	基準値												
カドミウム	mg/L	0.03mg/l以下	—	—	<0.003	—	—	—	—	—	<0.003	—	—	—
シアン	mg/L	0.5mg/l以下	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—
有機燐化合物	mg/L	1.0mg/l以下	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—
鉛	mg/L	0.1mg/l以下	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—
六価クロム	mg/L	0.5mg/l以下	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—
砒素	mg/L	0.1mg/l以下	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—
水銀	mg/L	0.005mg/l以下	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—
PCB	mg/L	0.003mg/l以下	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.1mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.2mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.02mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.2mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3.0mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
チウラム	mg/L	0.06mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
シマジン	mg/L	0.03mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
チオベンカルブ	mg/L	0.2mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.1mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
セレン	mg/L	0.1mg/l以下	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—
水素イオン濃度(pH)		5．8～8．6	6.7	7	7.1	7.2	7	6.8	7	7	7.2	7.1	7.1	7.1
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	60mg/l以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	90mg/l以下	5	5	7	6	6	6	5	4	4	4	3	3
浮遊物質量(SS)	mg/L	60mg/l以下	<1	<1	<1	<1	1	1	1	<1	<1	<1	<1	<1
n-ヘキサン抽出物(鉱油)	mg/L	5.0mg/l以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
フェノール類	mg/L	5.0mg/l以下	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—
銅	mg/L	3.0mg/l以下	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—
亜鉛	mg/L	2.0mg/l以下	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	0.15	—	—	—
溶解性鉄	mg/L	10mg/l以下	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	<0.03	—	—	—
溶解性マンガン	mg/L	10mg/l以下	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—
クロム	mg/L	2.0mg/l以下	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—
フッ素	mg/L	10mg/l以下	0.5	0.4	0.6	0.7	0.5	0.7	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.5
大腸菌群数	個	日平均3000個以下	—	—	6	—	—	—	—	—	110	—	—	—
窒素	mg/L	120mg/l以下	5.9	6.7	8	3.4	3.3	3	3.3	4.4	4.4	4.8	4.7	5
燐	mg/L	16mg/l以下	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	<0.03	—	—	—
ｱﾝﾓﾆｱ･ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物･硝酸	mg/L	200mg/l以下	—	—	2.9	—	—	—	—	—	3	—	—	—
ほう素	mg/L	50mg/l以下	—	—	6.3	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—
1，4－ジオキサン	mg/L	0.5mg/l以下	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1.0pg-TEQ/l以下	—	—	0.000036	—	—	—	—	—	—	—	—	—

採取場所No3　放流水（※2.試料採取地点マップ　参照）

2022年度			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
試料を採取した年月日			2022/4/13	2022/5/11	2022/6/22	2022/7/13	2022/8/10	2022/9/14	2022/10/12	2022/11/9	2022/12/14	2023/1/11	2023/2/8	2023/3/8
水質検査結果が得られた年月日			2022/4/21	2022/5/24	2022/7/8	2022/7/25	2022/8/29	2022/9/28	2022/10/25	2022/11/24	2022/12/27	2023/1/23	2023/2/21	2023/3/22
検査項目	単位	基準値												
カドミウム	mg/L	0.03mg/l以下	—	—	<0.003	—	—	—	—	—	<0.003	—	—	—
シアン	mg/L	0.5mg/l以下	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—
有機燐化合物	mg/L	1.0mg/l以下	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—
鉛	mg/L	0.1mg/l以下	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—
六価クロム	mg/L	0.5mg/l以下	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—
砒素	mg/L	0.1mg/l以下	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—
水銀	mg/L	0.005mg/l以下	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—
PCB	mg/L	0.003mg/l以下	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.1mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.2mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.02mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.2mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3.0mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
チウラム	mg/L	0.06mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
シマジン	mg/L	0.03mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
チオベンカルブ	mg/L	0.2mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.1mg/l以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
セレン	mg/L	0.1mg/l以下	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—
水素イオン濃度(pH)		5．8～8．6	6.9	6.6	6.8	6.9	7	6.9	6.8	6.8	7.1	7.1	7	7.2
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	60mg/l以下	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	90mg/l以下	6	5	5	5	6	5	4	4	4	3	4	4
浮遊物質量(SS)	mg/L	60mg/l以下	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	2	1	<1.0
n-ヘキサン抽出物(鉱油)	mg/L	5.0mg/l以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
フェノール類	mg/L	5.0mg/l以下	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—
銅	mg/L	3.0mg/l以下	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—
亜鉛	mg/L	2.0mg/l以下	—	—	0.27	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—
溶解性鉄	mg/L	10mg/l以下	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	<0.04	—	—	—
溶解性マンガン	mg/L	10mg/l以下	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	0.07	—	—	—
クロム	mg/L	2.0mg/l以下	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—
フッ素	mg/L	10mg/l以下	0.1	0.2	0.1	0.1	0.9	0.7	0.8	0.7	0.6	0.6	0.3	0.5
大腸菌群数	個	日平均3000個以下	—	—	0	—	—	—	—	—	6	—	—	—
窒素	mg/L	120mg/l以下	9.1	8.2	8.4	7	3.5	5.6	5.3	5	4.7	5.2	5.7	4.7
燐	mg/L	16mg/l以下	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	<0.03	—	—	—
ｱﾝﾓﾆｱ･ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物･硝酸	mg/L	200mg/l以下	—	—	7.8	—	—	—	—	—	4.9	—	—	—
ほう素	mg/L	50mg/l以下	—	—	3.2	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—
1，4－ジオキサン	mg/L	0.5mg/l以下	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1.0pg-TEQ/l以下	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—